


Postavljanje tačkastih detektora toplote u uskim prostorijama i hodnicima

Zadatak 1

Na slici je prikazana osnova objekta sa rasporedom prostorija i hodnika. Širina hodnika iznosi 3.0 m. Tip detektora koji se koristi za otkrivanje požara je **tačkasti detektor toplote**. Predvideti potreban broj detektora za deo hodnika koji je označen na slici. Ucrtati simbole za detektore na mesta gde treba da se postave i obeležiti međusobno rastojanje između detektora i rastojanje detektora od zidova.

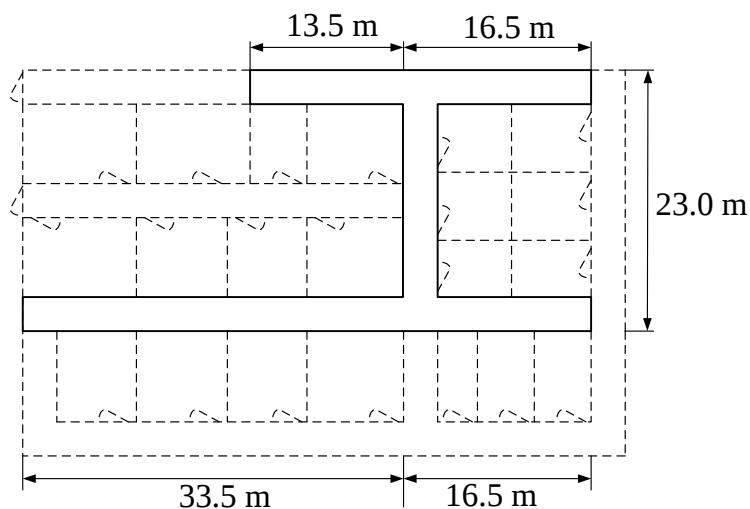


Simboli i oznake:


 ^T — tačkasti detektor toplote

Rešenje:

Detektori se postavljaju na sredini hodnika po širini (minimalno 0.5 m od zida).

Napomena: Navedeno rešenje može da se dopuni bez modifikacija ako se uzmu u obzir i hodnici koji ovde nisu razmatrani.

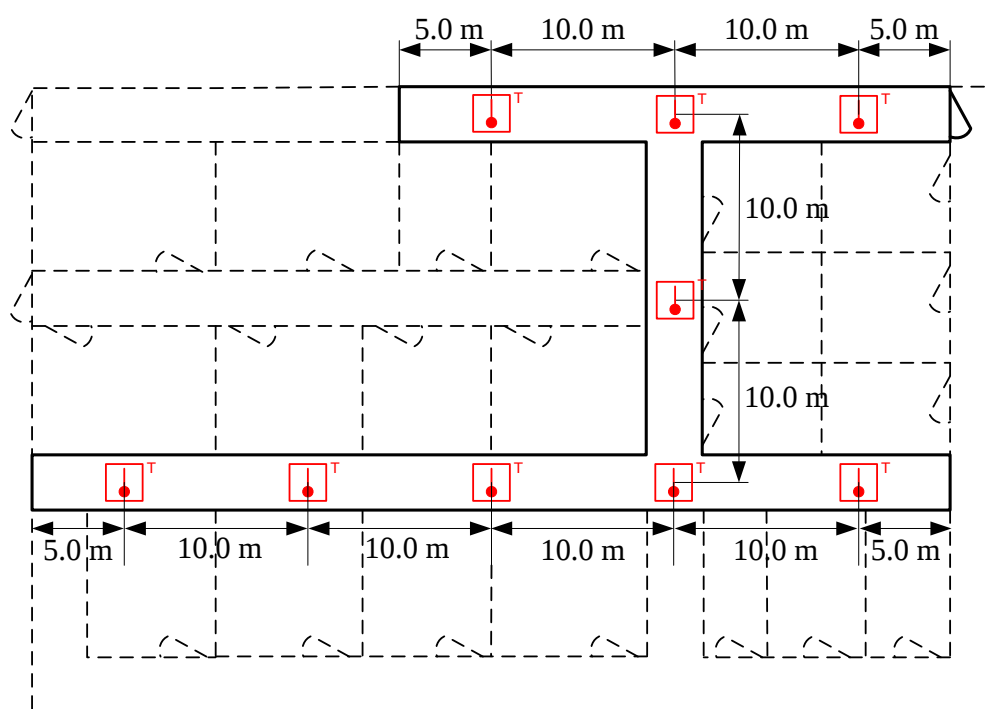


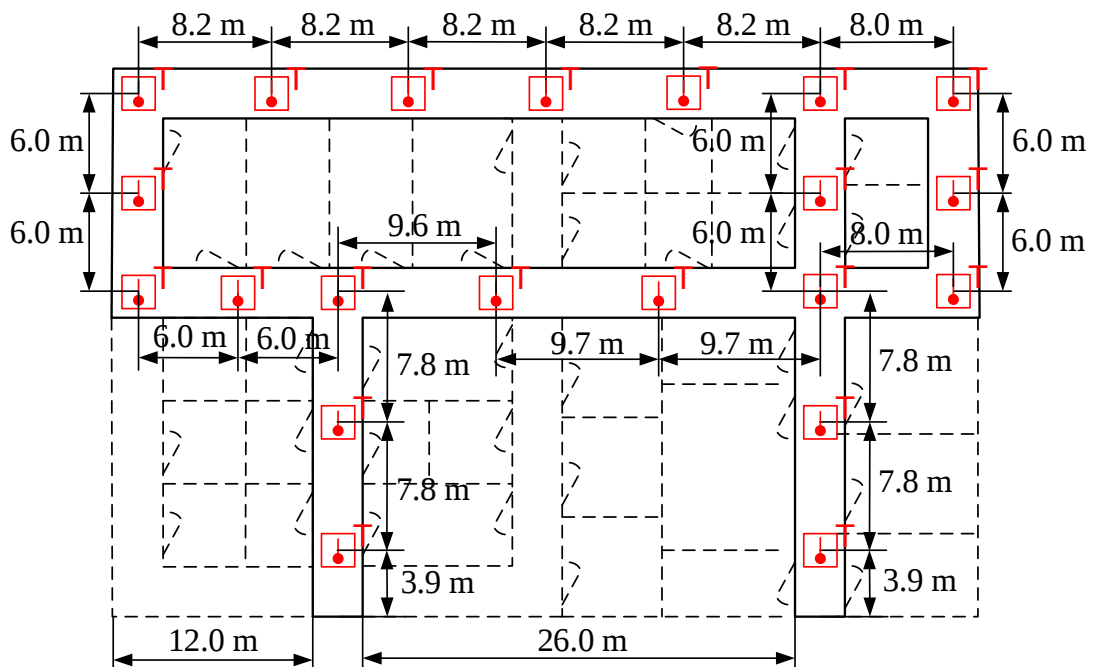

Postavljanje tačkastih detektora dima u uskim prostorijama i hodnicima

Zadatak 1

Na slici je prikazana osnova objekta sa rasporedom prostorija i hodnika. Svi hodnici su širine 3.0 m. Tip detektora koji se koristi za otkrivanje požara je **tačkasti optički detektor dima**. Predvideti potreban broj detektora za deo hodnika koji je označen na slici. Ucrtati simbole za detektore na mesta gde treba da se postave i obeležiti međusobno rastojanje između detektora i rastojanje detektora od zidova.

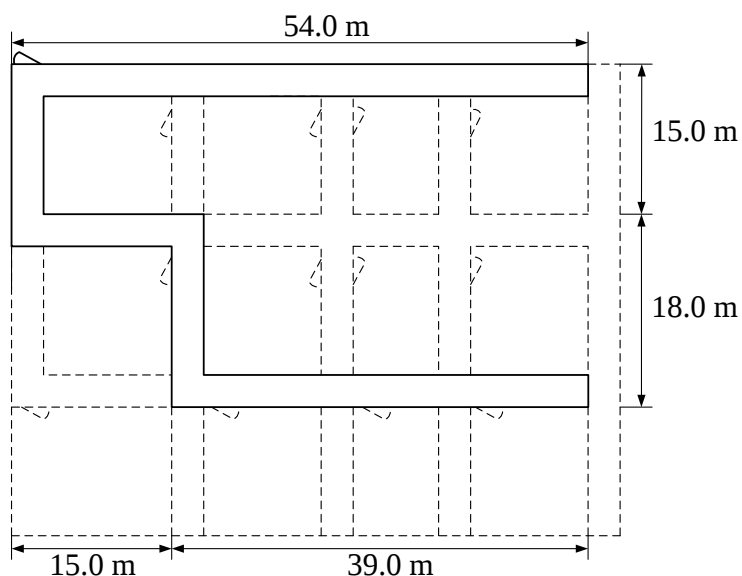


Simboli i oznake:

 — tačkasti optički detektor dima

Rešenje:


Detektori se postavljaju na sredini hodnika po širini (minimalno 0.5 m od zida).

Napomena: Navedeno rešenje može da se dopuni bez modifikacija ako se uzmu u obzir i hodnici koji ovde nisu razmatrani.

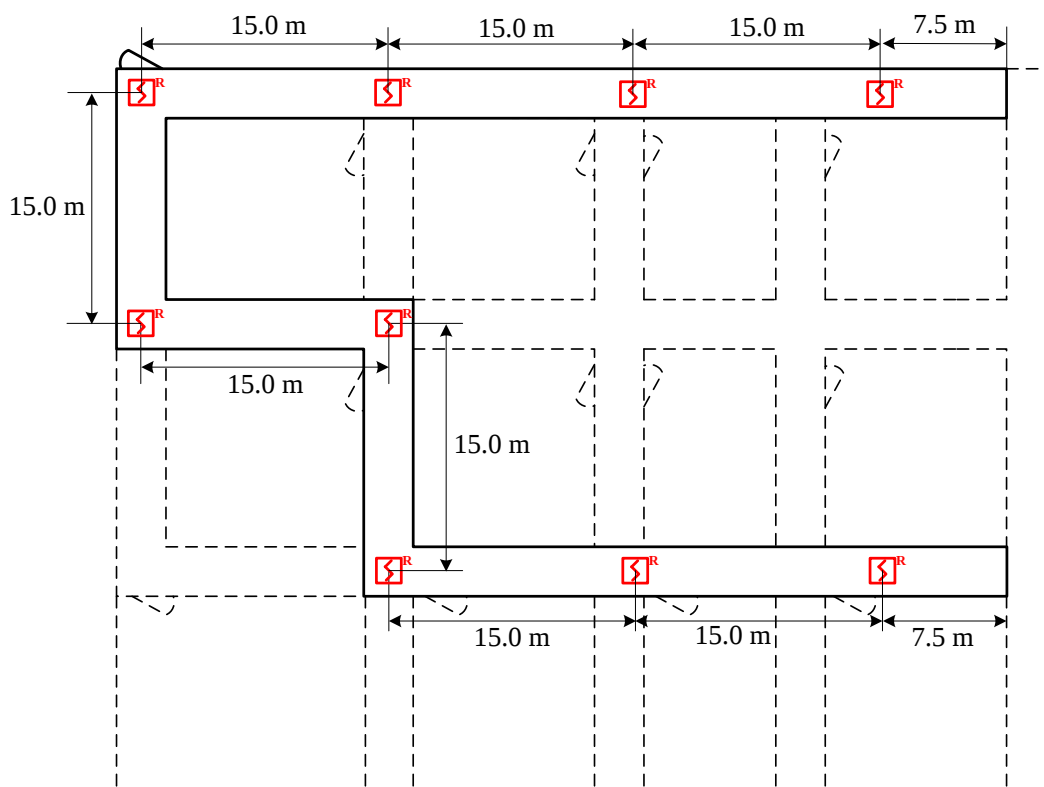

Zadatak 2

Na slici je prikazana osnova objekta sa rasporedom prostorija i hodnika. Svi hodnici su širine 3.0 m. Tip detektora koji se koristi za otkrivanje požara je **tačkasti optički detektor dima**. Predvideti potreban broj detektora za deo hodnika koji je označen na slici. Ucrtati simbole za detektore na mesta gde treba da se postave i obeležiti međusobno rastojanje između detektora i rastojanje detektora od zidova.

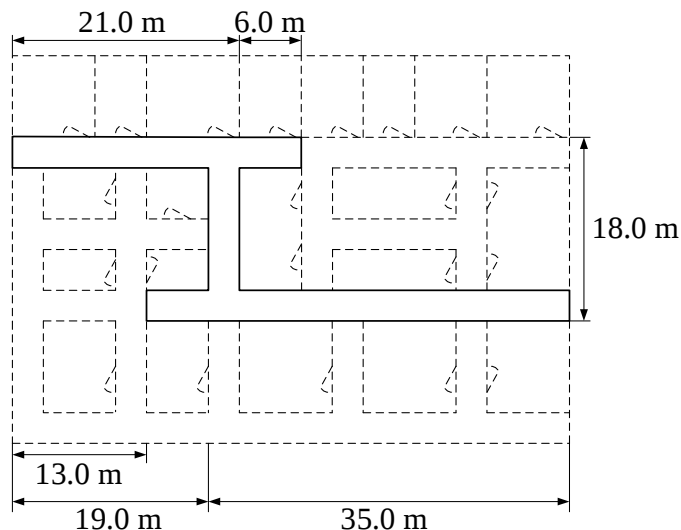
**Simboli i oznake:**

— tačkasti optički detektor dima

Rešenje:


Detektori se postavljaju na sredini hodnika po širini (minimalno 0.5 m od zida).

Napomena: Navedeno rešenje može da se dopuni sa neznatnim modifikacijama ako se uzmu u obzir i hodnici koji ovde nisu razmatrani.

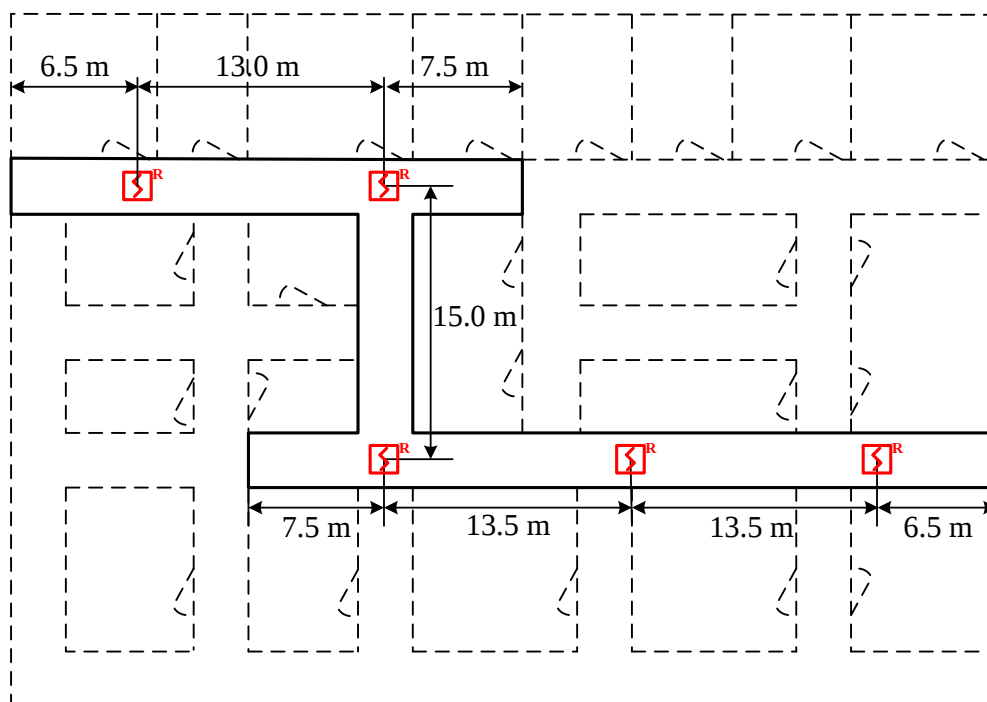

Zadatak 3

Na slici je prikazana osnova objekta sa rasporedom prostorija i hodnika. Svi hodnici su širine 3.0 m. Tip detektora koji se koristi za otkrivanje požara je **tačkasti optički detektor dima**. Predvideti potreban broj detektora za deo hodnika koji je označen na slici. Ucrtati simbole za detektore na mesta gde treba da se postave i obeležiti međusobno rastojanje između detektora i rastojanje detektora od zidova.

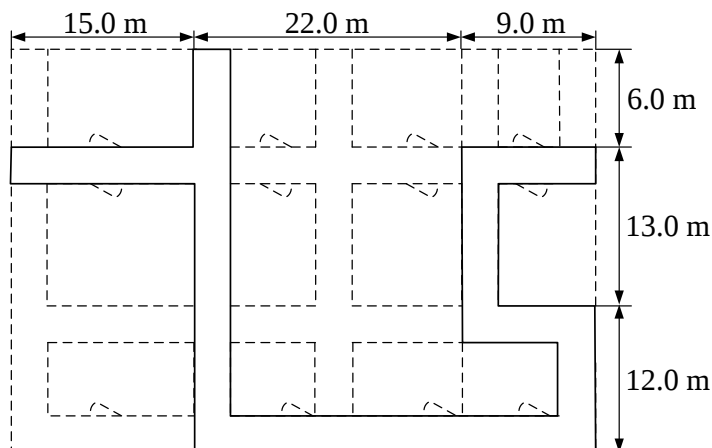**Simboli i oznake:**

 ^R — tačkasti optički detektor dima

Rešenje:

Detektori se postavljaju na sredini hodnika po širini (minimalno 0.5 m od zida).

Napomena: Navedeno rešenje može da se dopuni bez modifikacija ako se uzmu u obzir i hodnici koji ovde nisu razmatrani.

